


Positie van koolmonoxidemelders*


Bij de installatie van een koolmonoxidemelder in een kamer zonder op brandstof werkend apparaat

Op de muur

- Op ademhalingshoogte (ter hoogte van het bed).

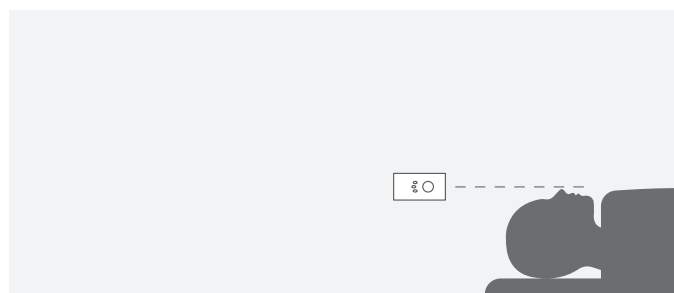

- Op ademhalingshoogte (ter hoogte van de sofa).

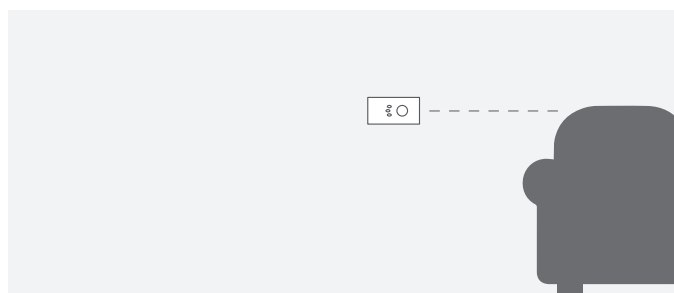

* De richtlijnen zijn afkomstig uit BS 5839 Pt.6:2013, voor meer informatie kunt u deze standaard raadplegen.